


Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp để điều tra liên quan vụ Việt Á

21:46 20/05/2022

Tác giả: Kim Dung

Liên quan đến các gói thầu của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hai, sinh năm 1963, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp) và bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc, sinh năm 1983, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp để điều tra, làm rõ những vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Image not found or type unknown

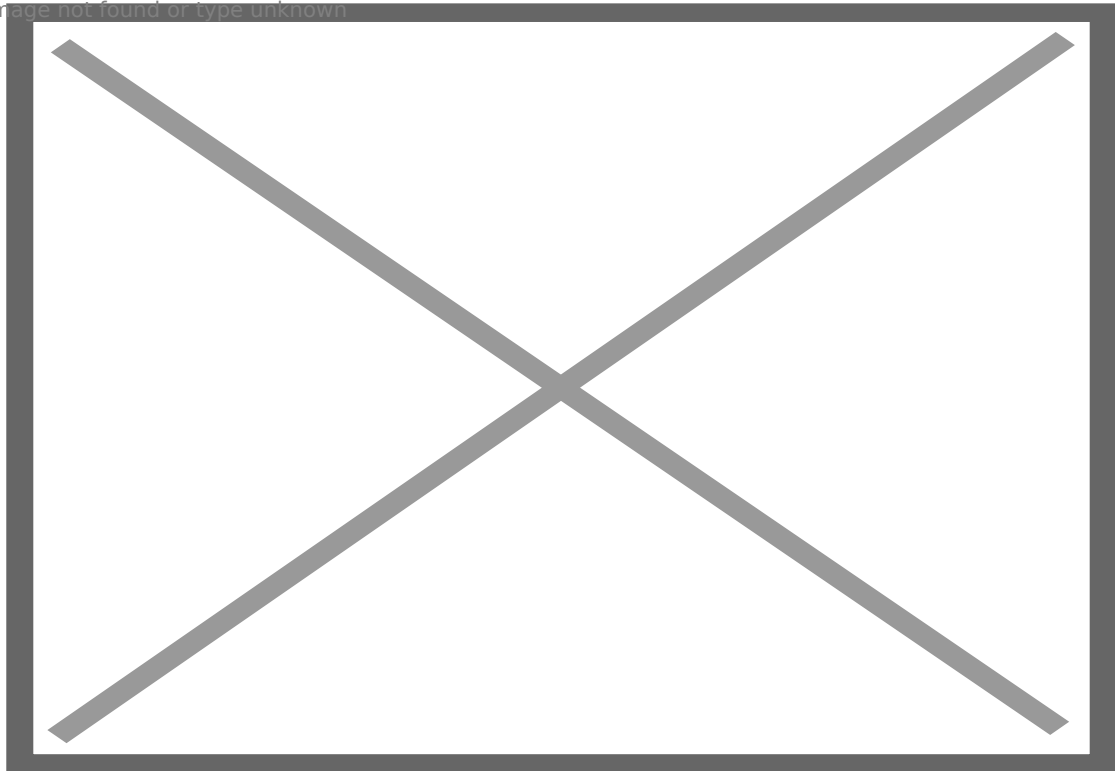

Ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tiếp nhận kiến nghị khởi tố đối với vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị y tế của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 21/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đưa vụ việc vào giải quyết theo quy trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

Điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 17/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC và các đơn vị, cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Thanh tra tỉnh có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2... tại Đồng Tháp. Tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, bộ sinh phẩm xét nghiệm... của các đơn vị năm 2020 và 2021 là hơn 742,6 tỷ đồng.

Riêng đối với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng. Giá trị thực tế mua sắm gần 197,5 tỷ đồng; đã thanh toán trên 156,8 tỷ đồng, còn hơn 40,6 tỷ đồng chưa thanh toán./.

Theo TTXVN

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bat-tam-giam-giam-doc-cdc-dong-thap-de-dieu-tra-lien-quan-vu-viet-a>